




POZIOM 1

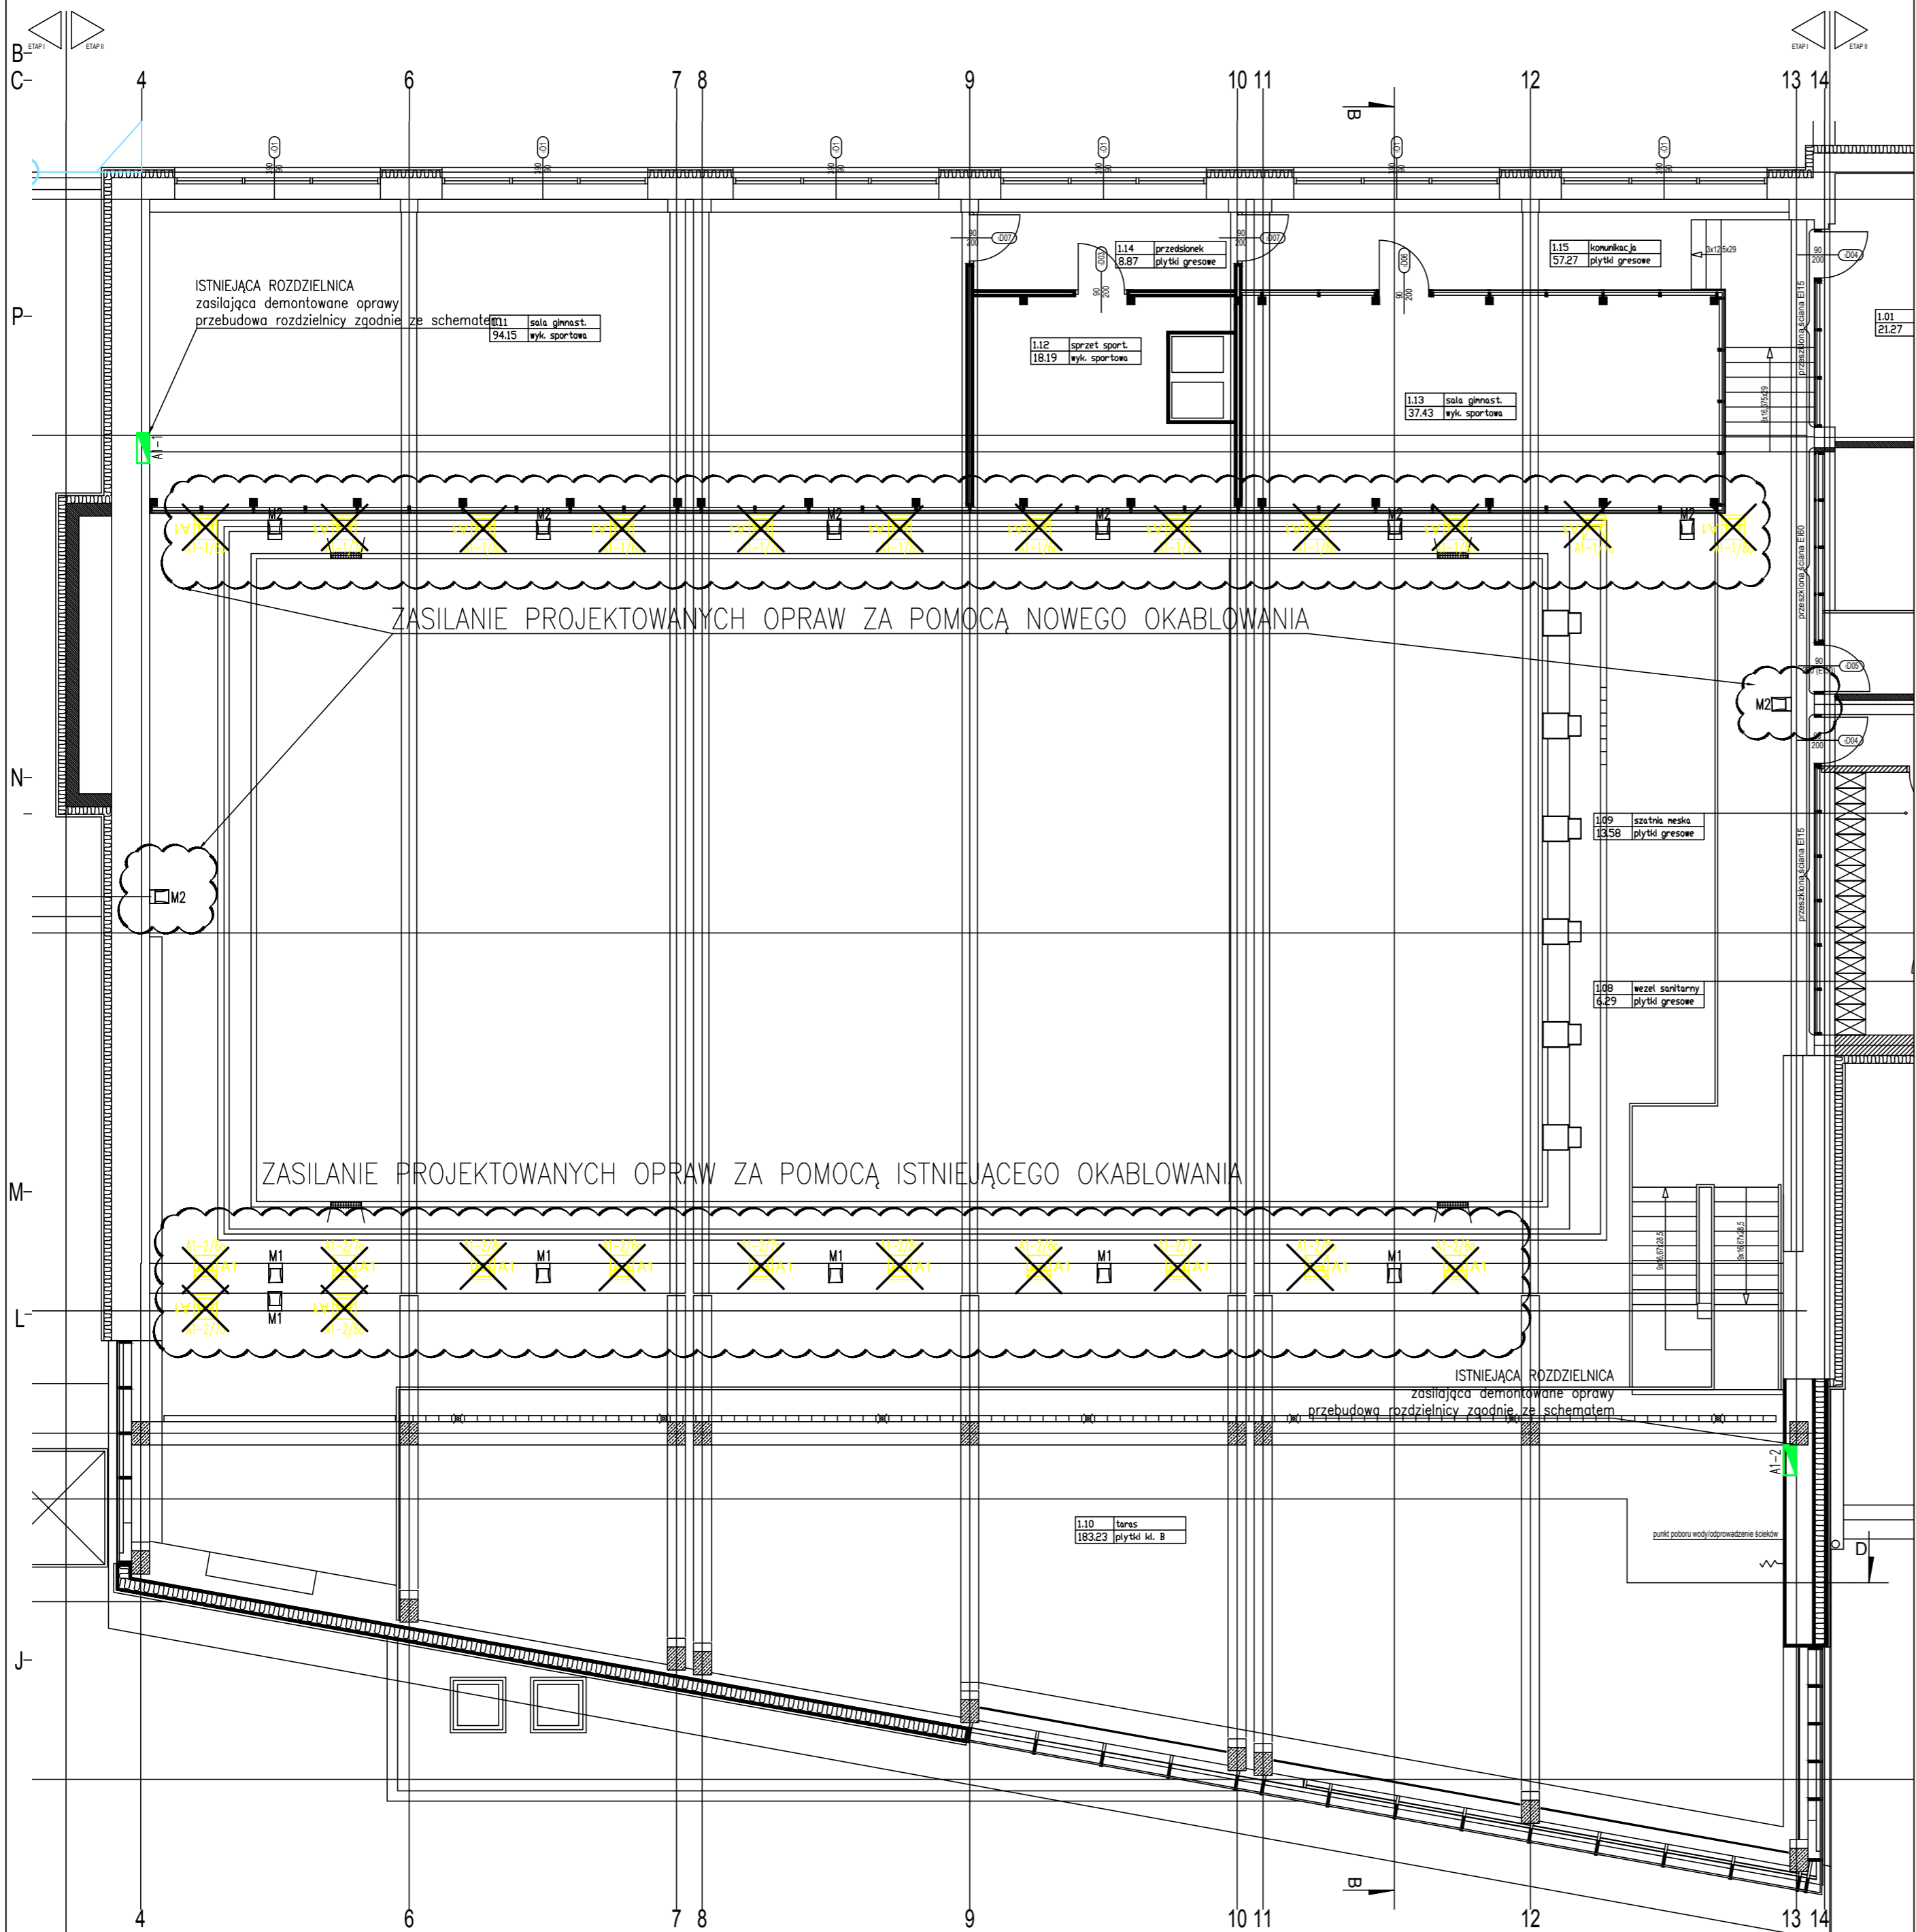

POZIOM 0



- LEGENDA :
- OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED, 305W, IP66, 35822lm, STEROWANIE DALI, MONTAŻ h=5,5m POD PODCIĄGIEM/NA PODCIĄGU, PERFORMANCE LIGHTING GUELL 3 A50/W
 - OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED, 231W, IP66, 27502lm, STEROWANIE DALI, MONTAŻ h=4,5m NA GZYMŚCIE/ŚCIANIE, PERFORMANCE LIGHTING GUELL 3 A50/W
 - ISTNIEJĄCE OPRAWY OŚWIETLENIOWE WYMAGAJĄCE DEMONTAŻU

PROJEKT DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE MODERNIZACYJNO NAPRAWCZYM DLA ZADANIA PRZEBUDOWA PŁYWAŁNI KRYTEJ I SIŁOWNI W SOSNOWCU PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 4D			 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA INTERIOR LANDSCAPE
Adres inwestycji:	Investor:	Temat rysunku:	
Sosnowiec ul. Żeromskiego 4d	Gmina Sosnowiec, MOSiR Sosnowiec 41-200 Sosnowiec Al. Zwycięstwa 20	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	
Specjalność: Elektryka	Faza opracowania: PB,PW	Biuro: OXO Projektowanie Architektoniczne Maria Zubek, 40-057 Katowice, ul.PCK 2/4	
Projektował:	mgr inż. Mirosław Kuna nr upr. SLK/1072/PWBE/05	Data: kwiecień 2019r.	
Sprawił:	mgr inż. Łukasz Wawrzyczek nr upr. SLK/5604/PWBE/15	Skala : 1:100	
Opracował:	inż. Mateusz Leciej		
1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE			
2. NINIEJSZE OPRAWOANIE OBEJMUJĄCE OPISY TECHNICZNE ORAZ RYSUNKI STANOWI CAŁOŚĆ I ŻADNA JEGO CZĘŚĆ NIE MOŻE BYĆ ROZPATRYWANA ODDZIELNIE			
3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI			
4. WSZYSTKIE ZAUWAŻONE BŁĘDY W DOKUMENTACJI POWINNY BYĆ NIEZWŁOCZNIE ZGŁASZANE PROJEKTANTOM			