


CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU POLON 6000

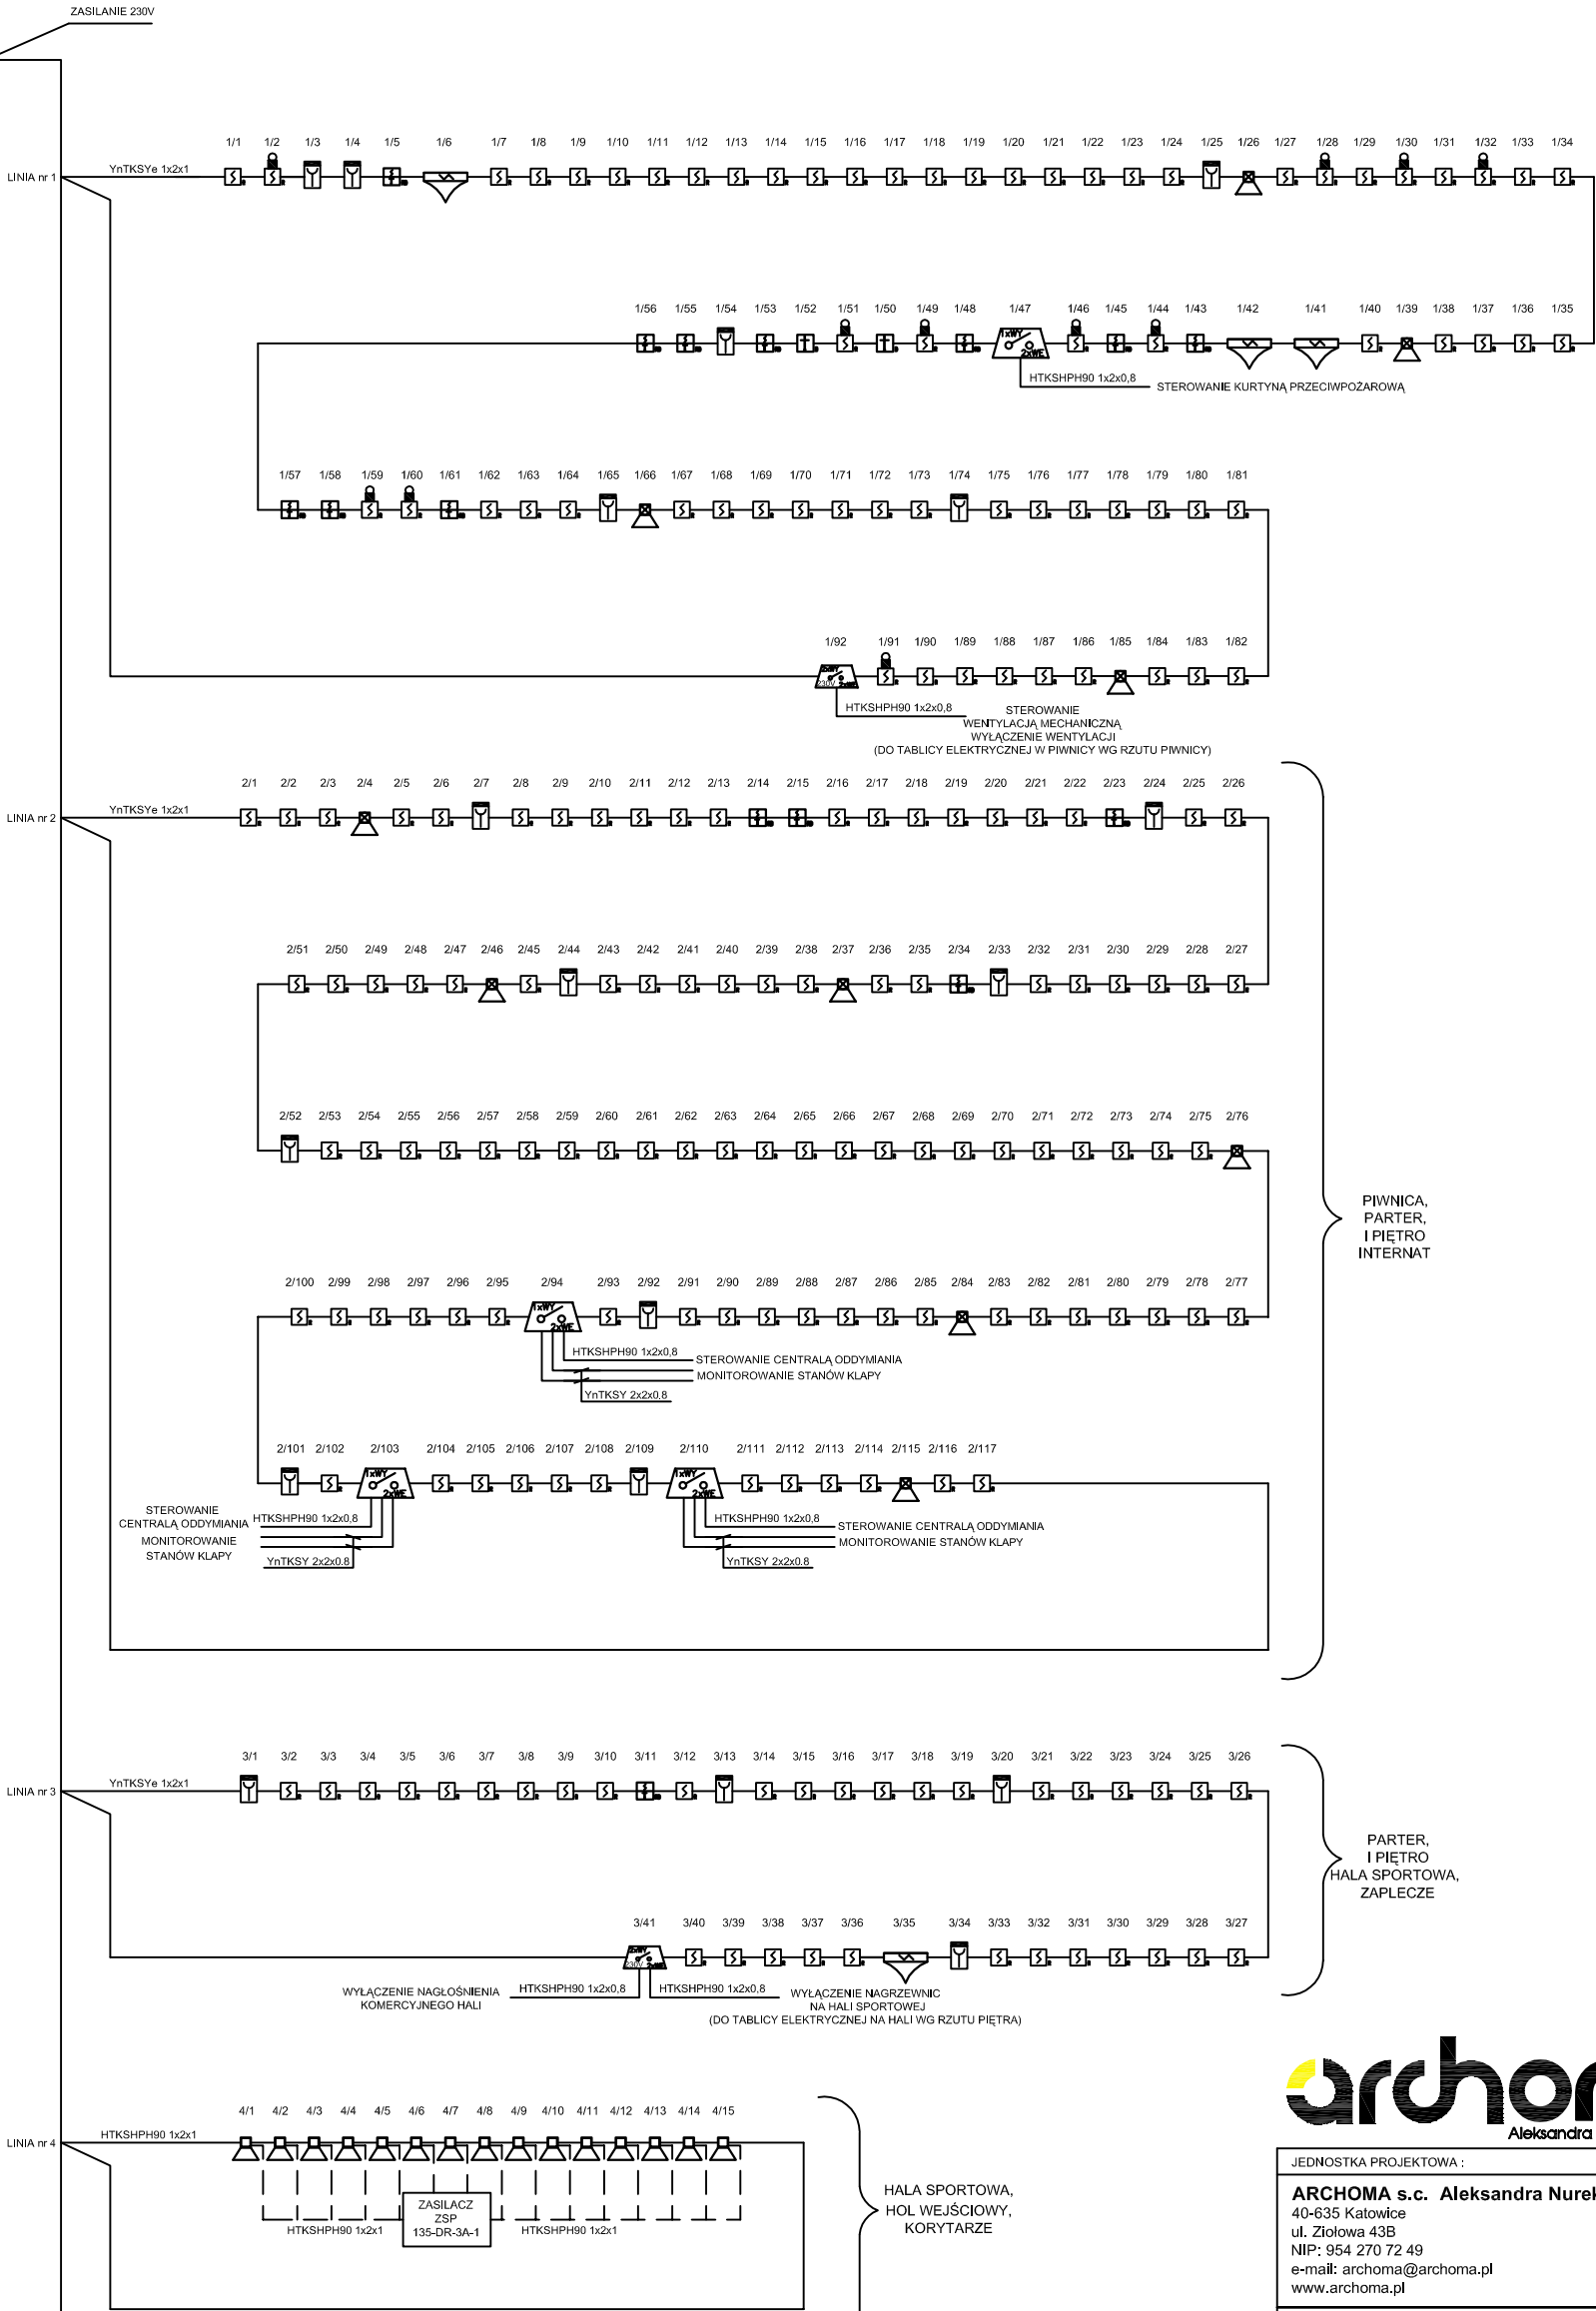

PARTER,
I PIĘTRO,
HALA SPORTOWA,
ZAPLECZE

PIWNICA,
PARTER,
I PIĘTRO
INTERNAT

PARTER,
I PIĘTRO
HALA SPORTOWA,
ZAPLECZE

OZNACZENIA:

- DWUSENSOROWA CZUJKA DYMU I CIEPŁA
- OPTYCZNA CZUJKA DYMU
- OPTYCZNA CZUJKA DYMU ZE WSKAŹNIKIEM ZADZIAŁANIA INSTALOWANA W PRZESTRZENI MIĘDZYSTROPOWEJ
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
- LINIOWA CZUJKA DYMU (NADAJNIK, ODBIORNIK + REFLEKTOR PRZYMOWY)

- MODUŁ KONTROLNO-STERUJĄCY
- MODUŁ WEJŚĆ/WYJŚĆ STERUJĄCYCH (WYSOKONAPIĘCIOWYCH)
- SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY
- SYGNALIZATOR GŁOSOWY



JEDNOSTKA PROJEKTOWA :	
ARCHOMA s.c. Aleksandra Nurek Maciej Grychowski 40-635 Katowice tel. +48 32 608 31 39 ul. Ziłowa 43B fax. +48 32 729 70 47 NIP: 954 270 72 49 kom. +48 606 111 808 e-mail: archoma@archoma.pl kom. +48 500 282 812 www.archoma.pl	

ZMIANA WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SOSNOWCU PRZY UL. BACZYŃSKIEGO 4

INWESTOR :	LOKALIZACJA:
MOSiR w Sosnowcu, ul. 3 Maja 41, 41-200 Sosnowiec	ul. Baczyńskiego 4, 41-203 Sosnowiec, dz. nr 5780/2; 5779
NR PROJEKTU: 181/15	FAZA PROJ.: PB

SCHEMAT BŁOKOWY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

SKALA:	4
DATA: listopad 2015	
PROJEKTANT: mgr inż. Andrzej Kaczmarzyk nr upr. KNP 8/304/2010	NR RYS.: 4
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Jerzy Fredowicz nr upr. D1016/05	PODPIS :
OPRACOWANIE: inż. Dariusz Jedrusik	

KOPIOWANIE ORAZ POWIELANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE